

Installation anslutningssats TBLZ-1-64 GOLD

1. Allmänt

Anslutningssats TBLZ-1-64 används för att koppla ihop upp till 3 st. takfläktar MIRUVENT eller 1 st. kylmaskin/värme-pump till ett GOLD-aggregat.

Den används även till anslutning av pulsräknare TBLZ-1-91, se separat installationsanvisning.

Den kan också användas som förgrening när fler ingångar krävs än vad som finns tillgängligt på GOLD-aggregatets styrkort för COM1-3 resp. COM6-11.


Anslutningssatsen kan användas för matningsspänning 24 VDC till vätskeflödesmätare TBLZ-1-96.

Anslutningssatsen består av en kabeladapter och en bus-kabel (0,25 meter).

2. Montering

Kabeladaptern monteras på DIN-skena i ellådan på GOLD-aggregat.

För montage av kabeladapter utanför GOLD-aggregatets ellåda kan kapsling TBLZ-1-73-1 (tillbehör) användas.

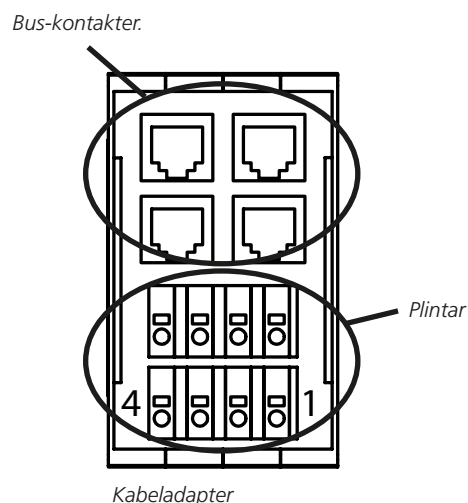


3. Elektrisk anslutning

3.1 Takfläkt MIRUVENT och kylmaskin/värmepump

GOLD, version E/F

Medlevererad bus-kabel ansluts mellan bus-kontakt märkt COM4, på GOLD-aggregatets styrenhet och valfri bus-kontakt på kabeladapter.

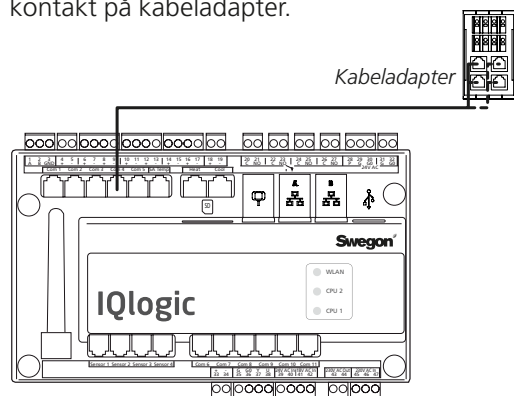


Styrenhet GOLD

MIRUVENT

Kabel mellan motorstyrning MIRUVENT och kabeladapter kopplas enligt skiss. Kabel ingår ej i leverans. Partvinnad, skärmad kabel rekommenderas.

Kabeladapter

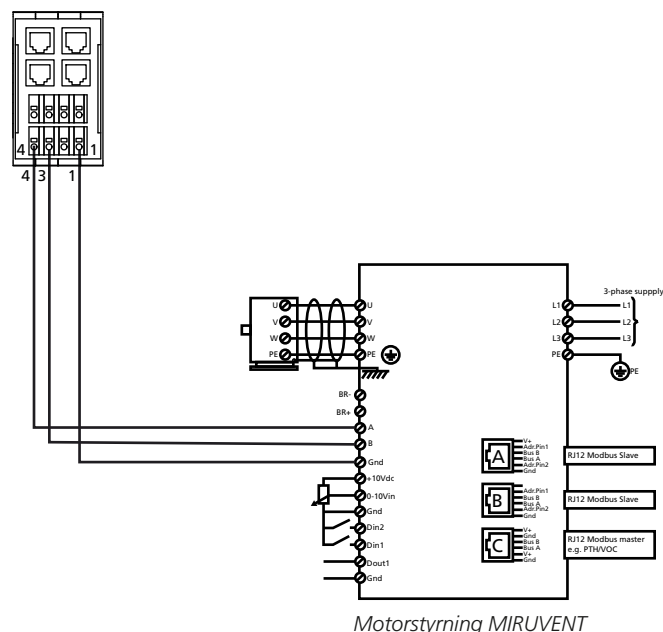

Motorstyrning MIRUVENT

Kylmaskin/värmepump BlueBox


Se funktionsguide för BlueBox.

3.2 Förgrening, GOLD-aggregatets styrkort

GOLD, version E/F

Om fler ingångar krävs än vad som finns tillgängligt på COM1-3 resp. COM6-11 på GOLD-aggregatets styrkort kan kabeladaptern användas som förgrening.

Medlevererad bus-kabel ansluts mellan bus-kontakt märkt COM1-3 respektive COM6-11 (se resp. installationsanvisning för aktuellt tillbehör) och valfri bus-kontakt på kabeladapter.

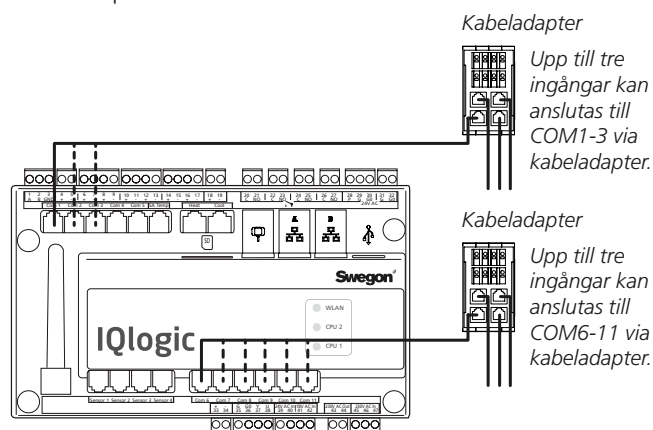

Styrenhet GOLD

3.3 Vätskeflödesmodul TBLZ-1-96

GOLD, version E/F

Flödesmätare kan matas 24 VDC via tillbehör anslutnings-sats TBLZ-1-64.

